

提案施設マテリアルバランス

1. 処理フロー図

- A3版横長 1枚
- 提出資料右下部に提案者名を記載すること。
- 文字の大きさは10ポイント以上。

提案施設マテリアルバランスについては、次のような内容を含むこと。


(1) 薬品等については、使用量を処理フロー図に記載すること。

(例)



(2) 希釈水については、使用量を処理フロー図に記載すること。


(例)

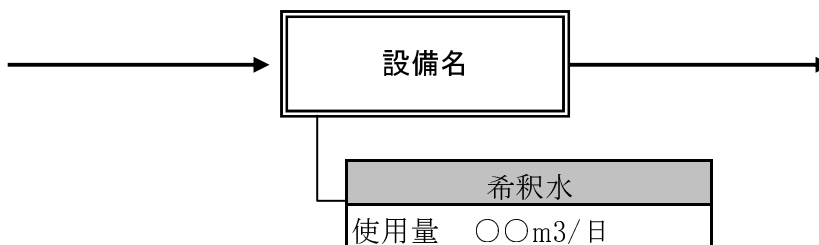

(3) 各設備(機器)における物質の入出については、次の項目を記載すること。


①受入設備

(例)

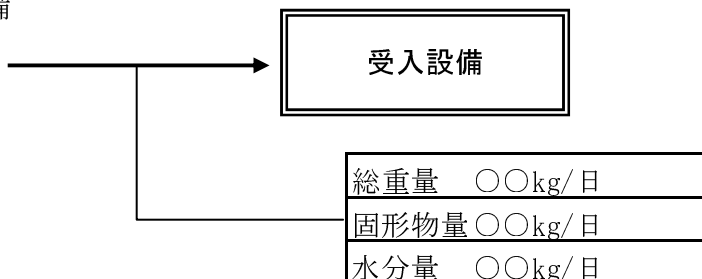


②混合調整槽

(例)

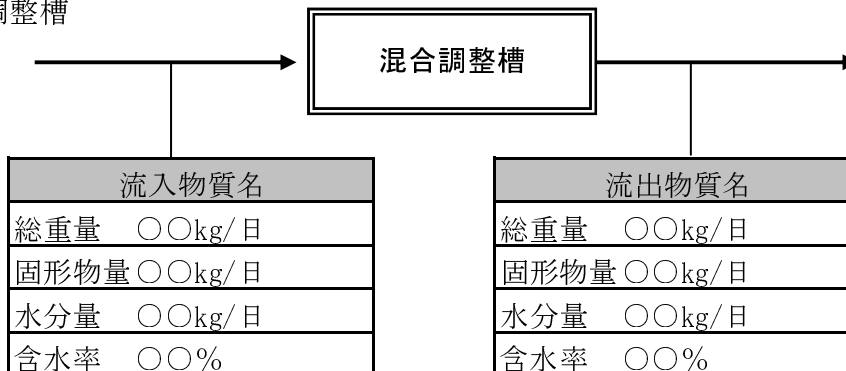


提案者名 (株) ●●●


③メタン発酵槽
(例)

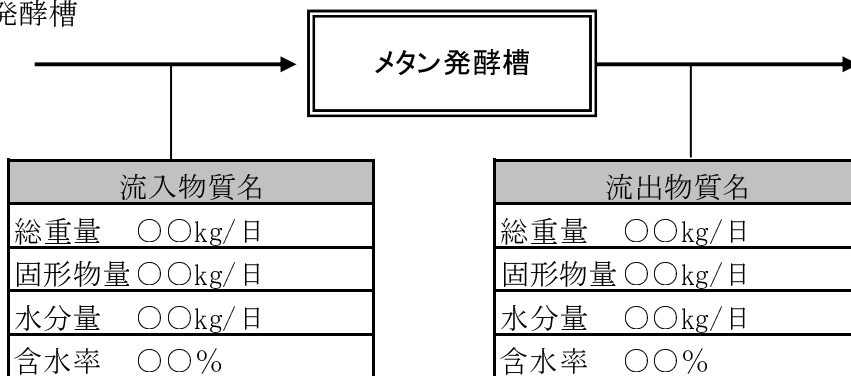

④脱水機
(例)

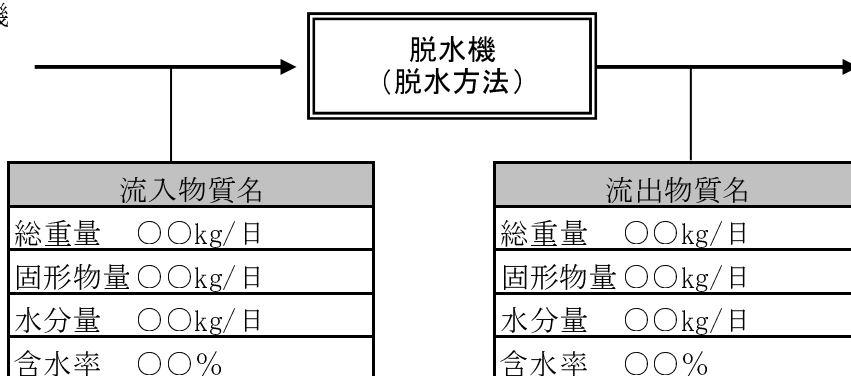

⑤資源化設備
(例)

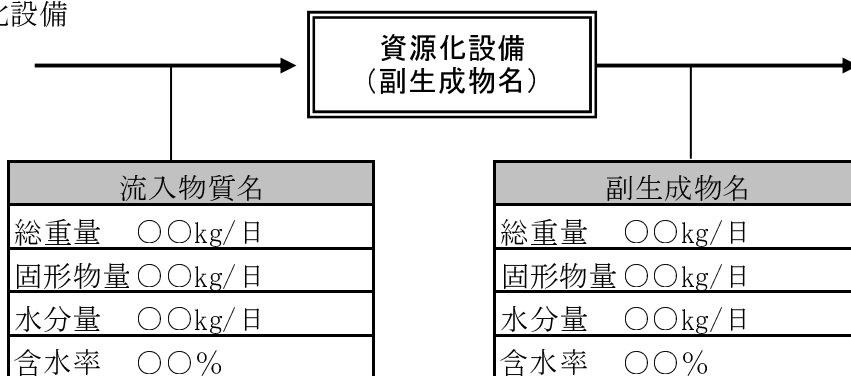

⑥水処理施設
(例)

